


### Comparatif Entérobactérie / g avec différents produits

Entrérobactéries/g

◆: Valeurs  
●: Moyenne

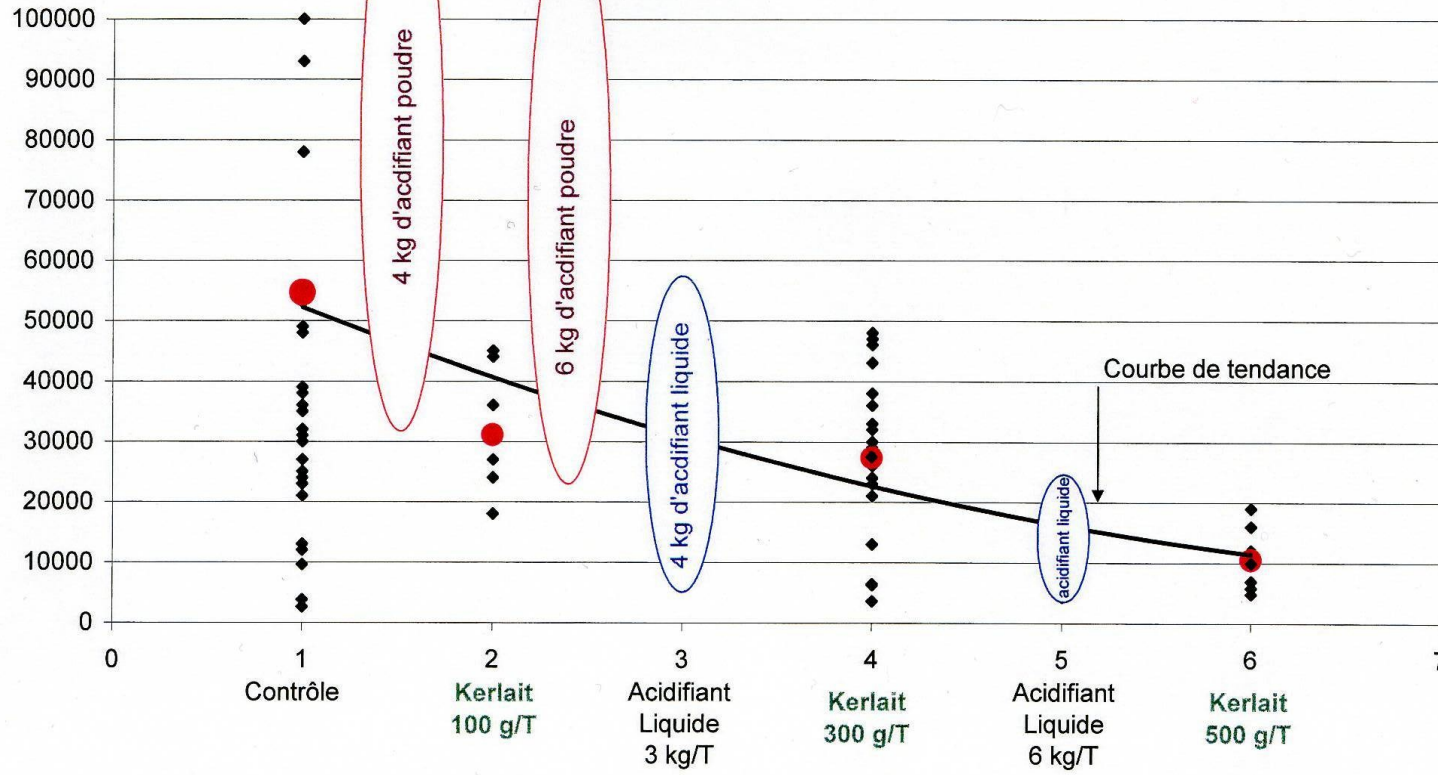

## Wyniki w preparacie mlekozastępczym

Kontrola/godz.	8.00	12.45	19.00	Średnia
Ogólna ilość bakterii w 30°C/ml	2 600 000	170 000	56 000	942 000
Faecal streptococcus	40 000	410	560	13 657
<b>Preparat mlekozastępczy+ KERLAIT</b>	<b>Dawka 0,4 g/ kg preparatu mlekozastępczego</b>			
Ogólna ilość bakterii w 30°C/ml	35 000	13 000	3 300	17 100
Faecal streptococcus	400	78	28	169

## Wyniki w preparacie mlekozastępczym

Kontrola/godz.	8.00 am	12.45 am	6.50 pm	Średnia
Ogólna ilość bakterii w 30°C/ml	530 000	9 600 000	3 000 000	4 376 667
Faecal streptococcus	470	10 000	410	3 627
<b>Kontrola + Kerlait</b>	<b>Dawka 0,8 g/ kg preparatu mlekozastępczego</b>			
Ogólna ilość bakterii w 30°C/ml	20 000	27 000	17 000	21 333
Faecal streptococcus	28	130	46	68