

TEST HIDRACOLI I NEW LIPTOSAFE W GOSPODARSTWIE ABLADO W HISZPANI

Celem tego badania była ocena działania bakteriostatycznego i stymulacji wzrostu produktów **HIDRACOLI** i **NEW LIPTO SAFE** w produkcji drobiu.

Test został przeprowadzony w gospodarstwie **Ablado Poultry Farm**, w dwóch grupach umieszczonych w dwóch różnych budynkach:

Budynek 1: Leczenie


Budynek 2: Kontrola

OPIS PRZYPADKU:


5 dni po rozpoczęciu testu w Budyńku 2 (Kontrola) zaobserwowano wysoką śmiertelność ze szczytem w 14 dniu, poziom niespotykany w gospodarstwie. Jako symptomy kliniczne zaobserwowano apatyczne kurczęta umierające w ciągu 12-24 godzin. Diagnoza wykazała zatrucie poprzez spożycie zanieczyszczonej słomy ze ściółki. Zdecydowano się leczyć ptaki z Budyńku 2 w ten sam sposób jak to było zrobione w Budyńku 1 (**HIDRACOLI + NEW LIPTO SAFE**)

Obserwacje:

1. W Budyńku 1: Leczenie 0,5 ml/litr **HIDRACOLI** + 0,5ml/litr **NEW LIPTO SAFE**
 - nie zaobserwowano żadnych szczytów śmiertelności związanych z zatruciem.
2. W Budyńku 2: Przez pierwszych 5 dni nic, 7 dnia 1ml/litr **HIDRACOLI** + 1ml/litr **NEW LIPTO SAFE**
 - 5 dnia po leczeniu produktami **Hidracoli + New Lipto Safe** śmiertelność została zatrzymana.

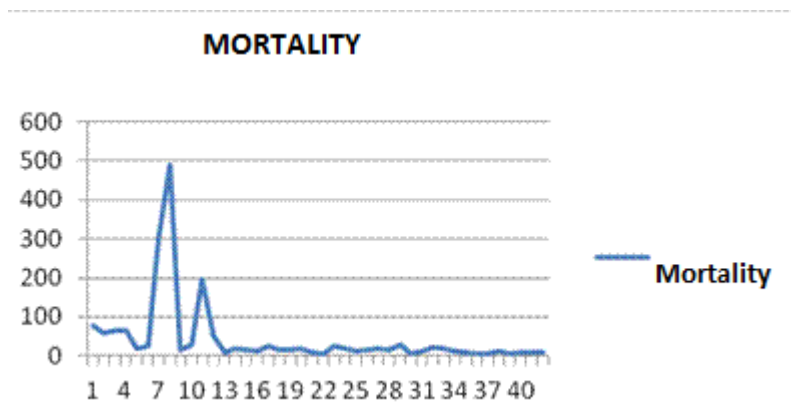

Budynek 2, wstępnie Grupa Kontrolna. Zaobserwowano wysoką śmiertelność 6-7 dnia życia: Zdecydowano się leczyć stosując **NEW LIPTO SAFE i **HIDRACOLI****

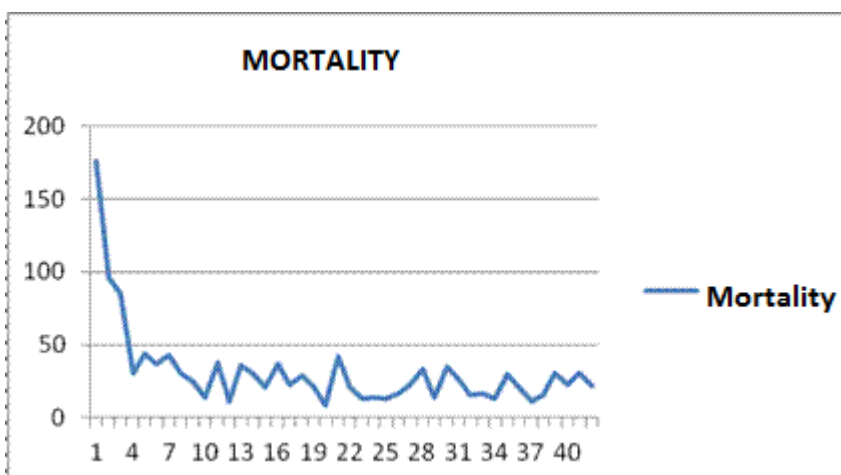

Budynek 1, wstępnie Grupa Leczona. Kurczęta są leczone w gospodarstwie od pierwszego dnia z HIDRACOLI (0,5 ml/litr i New LIPTO SAFE (0,5 ml/litr)

WYNIKI:

Wskaźnik śmiertelności w Budynku 1 był 4,55%, a w Budynku 2 6,5% wliczając okresy przed i po nagłym leczeniu. Ptaki w Budynku 1 osiągnęły Wagę Średnią 31 dnia 1,650kg, a 42 dnia 2,470kg. Ptaki w Budynku 2 osiągnęły Wagę Średnią 31 dnia 1,560kg, a 41 dnia 2,450kg. Współczynnik Konwersji Paszy był 1,8 i równy dla obu grup.

	Budynek 1 Profilaktyka	Budynek 2 Leczenie
Śmiertelność, %	4,55	6,3
Waga 31 dnia, kg	1,65	1,56
Waga 42 dnia, kg	2,47	2,45
Współczynnik Konwersji Paszy	1,8	1,8

PODSUMOWANIE:

Kombinacja produktów **HIDRACOLI** i **NEW LIPTOSAFE** potwierdza ich profilaktyczną skuteczność wynikami uzyskanymi w Budynku 1 i zerową zaobserwowaną śmiertelnością. Skuteczność **HIDRACOLI** połączonego z **NEW LIPTO SAFE** w leczeniu została potwierdzona w Budynku 2, gdzie szczyt śmiertelności został powstrzymany. Wydajność produkcji osiągnięta w Budynku 2 wykazuje ważny efekt poprawy przy stosowaniu kombinacji, potwierdzony przez podobną wagę przy uboju.